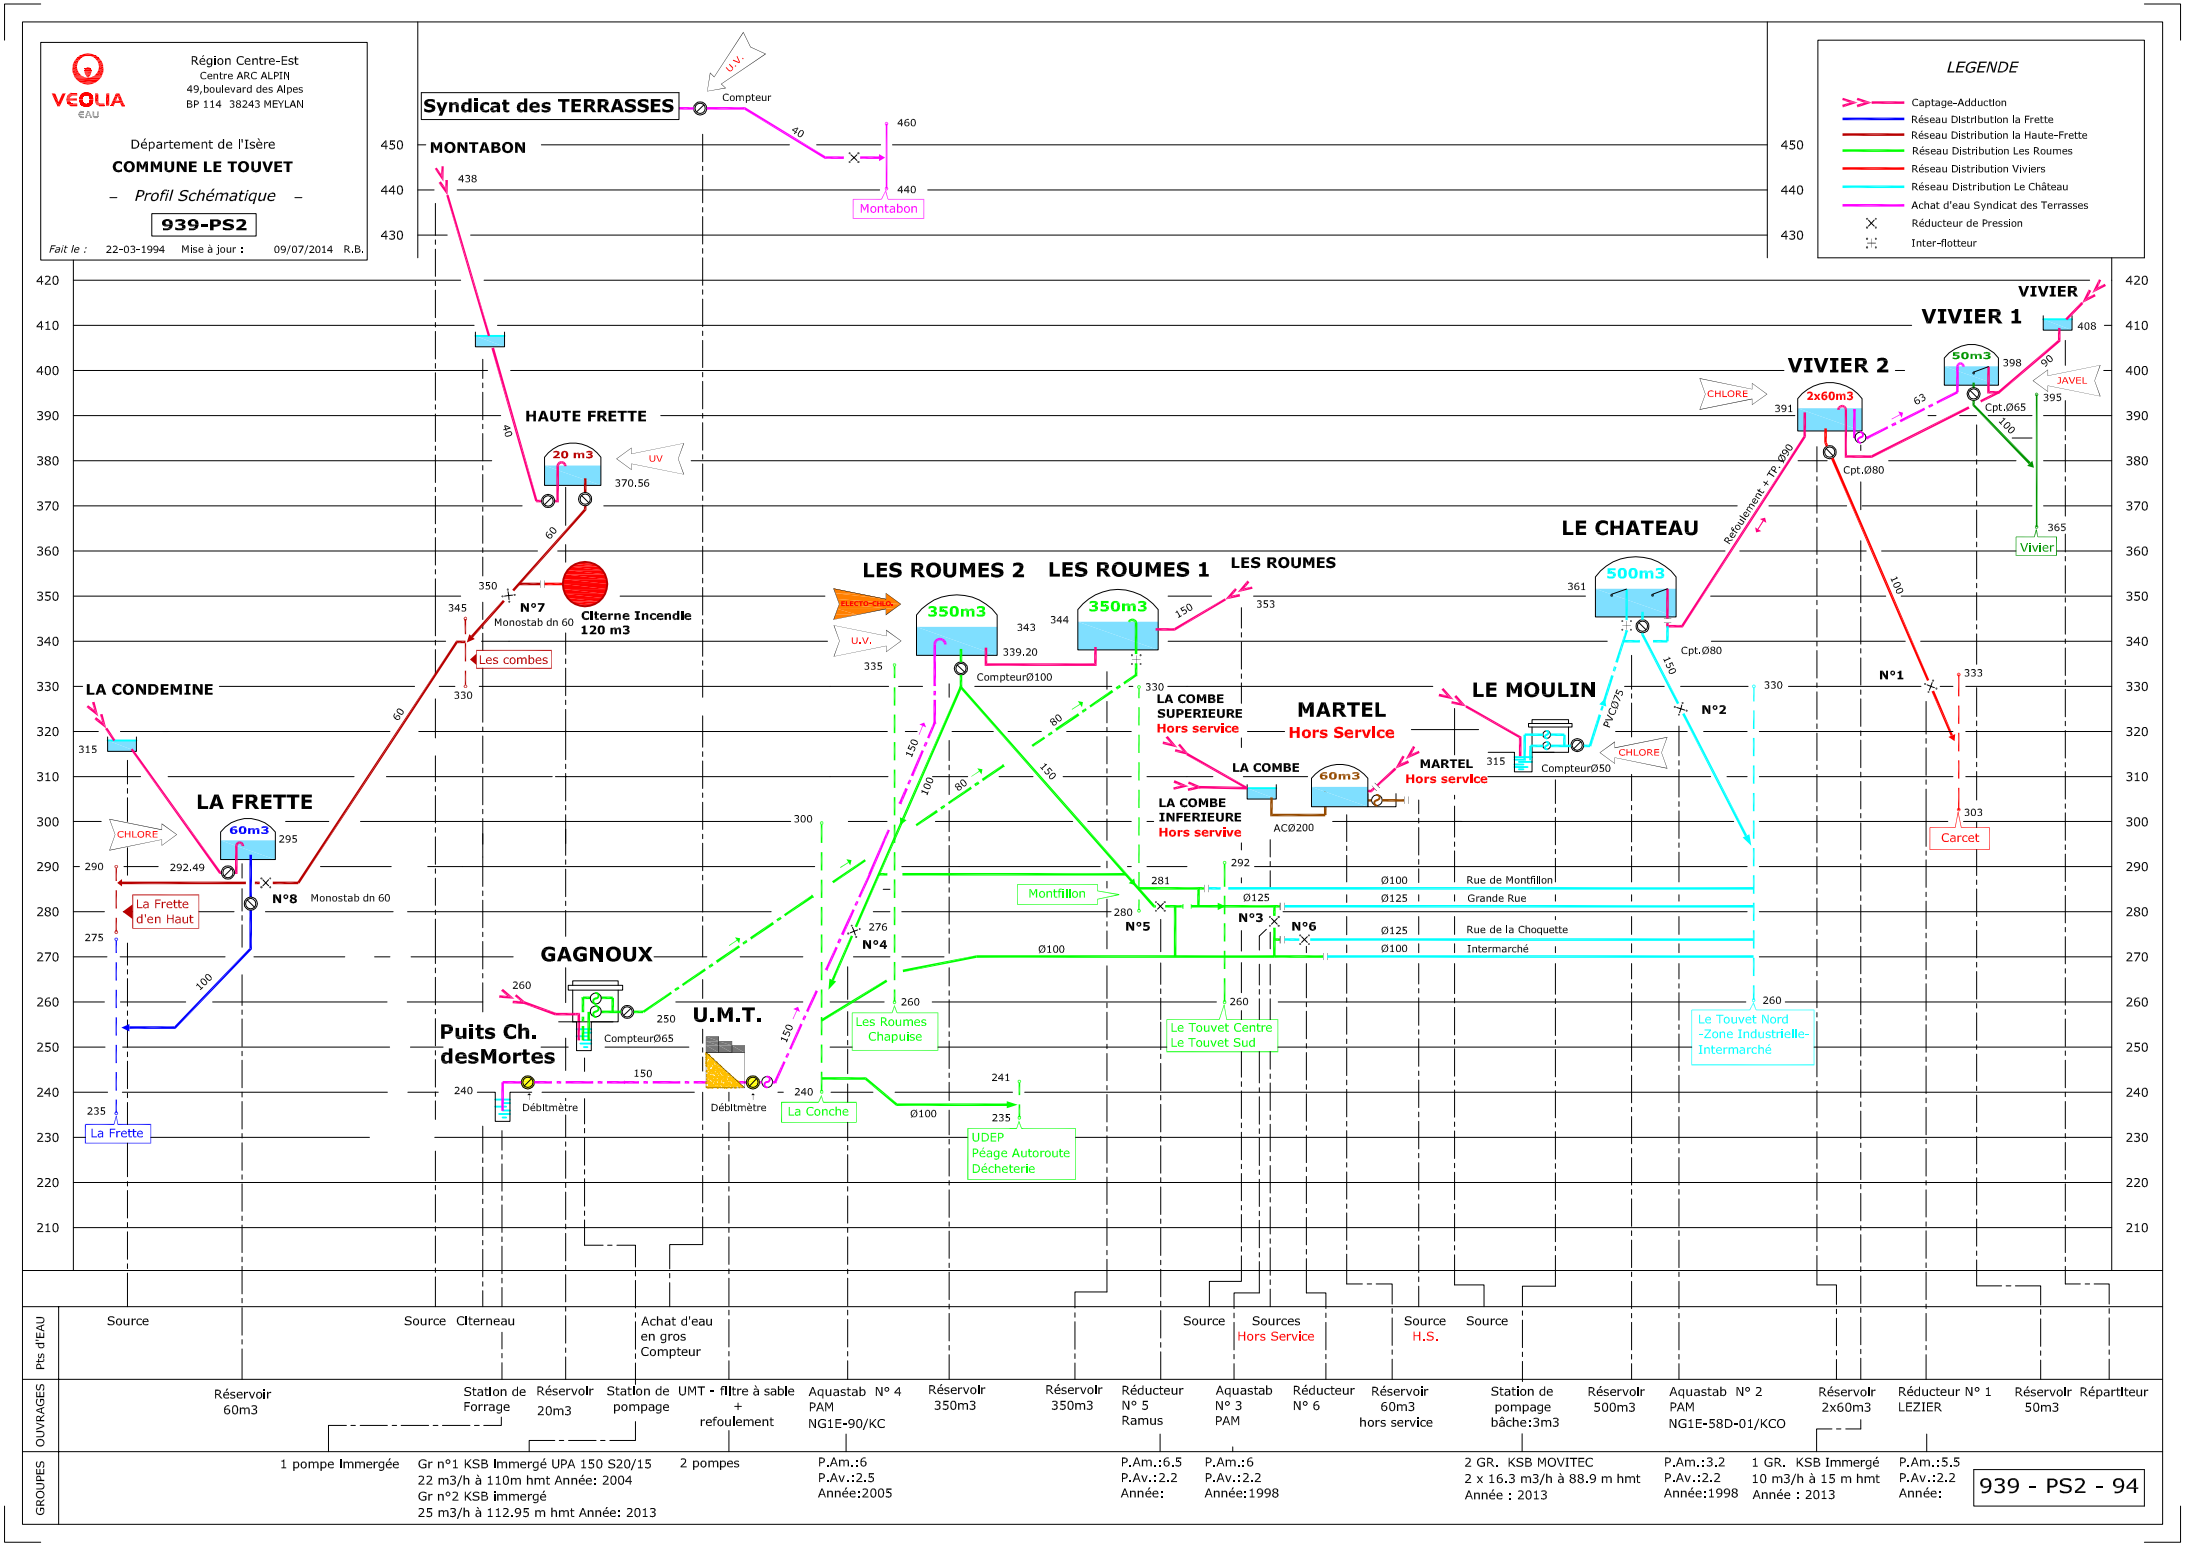
VEOLIA EAU
Région Centre-Est
Centre ARC ALPIN
49,boulevard des Alpes
BP 114 38243 MEYLAN
Département de l'Isère
COMMUNE LE TOUVET
– Profil Schématique –
939-PS2
Fait le : 22-03-1994 Mise à jour : 09/07/2014 R.B.
LEGENDE
Captage-Adduction
Réseau Distribution la Frette
Réseau Distribution la Haute-Frette
Réseau Distribution Les Roumes
Réseau Distribution Viviers
Réseau Distribution Le Château
Achat d'eau Syndicat des Terrasses
Réducteur de Pression
Inter-flotteur
Syndicat des TERRASSES
Compteur
U.V.
Montabon
MONTABON
HAUTE FRETTE
20 m3
UV
370.56
LA CONDEMINE
LA FRETTE
60m3
CHLORE
La Frette d'en Haut
N°8 Monostab dn 60
La Frette
N°7 Monostab dn 60
Citerne Incendie 120 m3
Les combes
GAGNOUX
Compteur Ø65
Puits Ch. desMortes
Débitmètre
U.M.T.
Débitmètre
LES ROUMES 2
LES ROUMES 1
LES ROUMES
350m3
ELECTO-GEL
Compteur Ø100
Les Roumes Chapuise
La Conche
UDEP
Péage Autoroute
Décheterie
LA COMBE SUPERIEURE
Hors service
LA COMBE
LA COMBE INFERIEURE
Hors servive
60m3
AC Ø200
MARTEL
Hors Service
MARTEL
Hors service
Montfillon
N°5
N°3
N°6
N°4
Ø100 Rue de Montfillon
Ø125 Ø125 Grande Rue
Ø125 Rue de la Choquette
Ø100 Intermarché
Le Touvet Centre
Le Touvet Sud
LE MOULIN
Compteur Ø50
PVC Ø75
CHLORE
LE CHATEAU
500m3
Cpt.Ø80
Refoulement + TP Ø90
N°2
N°1
Carcet
VIVIER 2
2x60m3
Cpt.Ø80
CHLORE
VIVIER 1
50m3
Cpt.Ø65
JAVEL
VIVIER
Vivier
Le Touvet Nord -Zone Industrielle- Intermarché
Pts d'EAU
Source
Source Clterneau
Achat d'eau en gros Compteur
Source
Sources Hors Service
Source H.S.
Source
OUVRAGES
Réservoir 60m3
Station de Forrage
Réservoir 20m3
Station de pompage
UMT - filtre à sable + refoulement
Aquastab N° 4 PAM NG1E-90/KC
Réservoir 350m3
Réservoir 350m3
Réducteur N° 5 Ramus
Aquastab N° 3 PAM
Réducteur N° 6
Réservoir 60m3 hors service
Station de pompage bâche:3m3
Réservoir 500m3
Aquastab N° 2 PAM NG1E-58D-01/KCO
Réservoir 2x60m3
Réducteur N° 1 LEZIER
Réservoir 50m3
Répartiteur
GROUPES
1 pompe Immergée
Gr n°1 KSB Immergé UPA 150 S20/15
22 m3/h à 110m hmt Année: 2004
Gr n°2 KSB immergé
25 m3/h à 112.95 m hmt Année: 2013
2 pompes
P.Am.:6
P.Av.:2.5
Année:2005
P.Am.:6.5
P.Av.:2.2
Année:
P.Am.:6
P.Av.:2.2
Année:1998
2 GR. KSB MOVITEC
2 x 16.3 m3/h à 88.9 m hmt
Année : 2013
P.Am.:3.2
P.Av.:2.2
Année:1998
1 GR. KSB Immergé
10 m3/h à 15 m hmt
Année : 2013
P.Am.:5.5
P.Av.:2.2
Année:
939 - PS2 - 94